



ODBOR OPRÁVNENÍ

Číslo: 0155/2023/E-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **6340-2023-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006E 0211 - 4. zmena z 16.08.2021 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006E 0211 - 5. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Duslo, a.s.**

IČO: **35 826 487**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

právna forma podnikania: **akciová spoločnosť**

na predmet podnikania:

elektroenergetika

Rozsah podnikania: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia: príloha č. 1

Zodpovedný zástupca: Ing. Róbert Molda, nar. 03.10.1962, Bilická 31, 927 01 Šaľa

číslo: 251/2012/41a-0177

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Technické zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006E 0211 - 4. zmena vydané 16.08.2021 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 10.10.2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonanie zmeny v sústave zariadení na výrobu elektriny – doplnenie zariadení pod por. č. 3 až 5 – v povolení č. 2006E 0211 - 4. zmena z 16.08.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 11. decembra 2023

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu elektriny

p.č.	Názov a adresa zariadenia ¹⁾	Palivo ²⁾	Výkon [MW]	Výroba [GWh]
1	Generátor KD2 - kotol na odpadové teplo, Priemyselná 720, Strážske	OEZ	0,700	2,39
2	Fotovoltaická elektrárň LOVINIT, Továrenská, Lovinobaňa	OEZ	0,985	1,00
3	Točivá redukcia TR1, Administratívna budova ev. č. 1236, Šaľa	ZP	0,805	7,10
4	Točivá redukcia TR2, Administratívna budova ev. č. 1236, Šaľa	ZP	2,200	19,00
5	Točivá redukcia TR3, Administratívna budova ev. č. 1236, Šaľa	ZP	0,950	8,35

Ročná výroba spolu: 37,84 GWh

Inštalovaný výkon spolu: 5,64 MW

¹⁾ KVET - kombinovaná výroba elektriny a tepla, OEZ - obnoviteľné energetické zdroje, VE - vodná elektrárň, MVE – malá vodná elektrárň, FVE – fotovoltaická elektrárň, JE - jadrová elektrárň

²⁾ ZP - zemný plyn, CU - čierne uhlie, HU - hnedé uhlie, K - koks, KP - kvapalné palivo, JP - jadrové palivo, OEZ - biomasa, geotermálny zdroj, bioplyn, fotovoltaika

Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny

p.č.	Názov a umiestnenie zariadenia ¹⁾	Napätie v systéme ²⁾	Typ vedenia ³⁾	Dĺžka vedení [km]
1	TS - Duslo (210/110 kV), Šaľa	VVN/VN		
2	DS, Šaľa	VN	N	0,2
3	TS - HTR I, HTR II (110/6 kV), Šaľa	VVN/VN		
4	DS, Šaľa	NN	P	7,2
5	RO (110 kV), Šaľa	VVN		
6	TS (110 / 6 kV) - 5 ks, Šaľa	VVN/VN		
7	TS (6 / 0,4 kV) - 118 ks, Šaľa	VN/NN		

Množstvo distribuovanej elektriny za rok: 300 GWh

1) ES - elektrická stanica, SpS - Spínacia stanica, TS - transformačná stanica, RO - rozvádzač

2) VVN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie

3) N - nadzemné, P - podzemné



ODBOR OPRAVNENÍ

Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo/spis:
44097/2023/BA
6340-2023-BA

Vybavuje:
Ing. Dáša Lovas
+421 2 581 004 45

V Bratislave
18. 12. 2023

Vec:

Oprava rozhodnutia č. 0155/2023/E-PE z 11. decembra 2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, Vám oznamuje, že v rozhodnutí úradu č. 0155/2023/E-PE z 11. decembra 2023, ktorým bolo vydané povolenie č. 2006E 0211 – 5. zmena z 11. decembra 2023 pre držiteľa povolenia Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, je chyba v prílohe č. 2 k povoleniu č. 2006E 0211 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny:

1. v prílohe č. 2 k povoleniu č. 2006E 0211 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny sa text:

”

p.č.	Názov a umiestnenie zariadenia ¹⁾	Napätie v systéme ²⁾	Typ vedenia ³⁾	Dĺžka vedení [km]
1	TS - Duslo (210/110 kV), Šaľa	VVN/VN		
2	DS, Šaľa	VN	N	0,2
3	TS - HTR I, HTR II (110/6 kV), Šaľa	VVN/VN		
4	DS, Šaľa	NN	P	7,2
5	RO (110 kV), Šaľa	VVN		
6	TS (110 / 6 kV) - 5 ks, Šaľa	VVN/VN		
7	TS (6 / 0,4 kV) - 118 ks, Šaľa	VN/NN		

“

nahradí textom:

”

p.č.	Názov a umiestnenie zariadenia ¹⁾	Napätie v systéme ²⁾	Typ vedenia ³⁾	Dĺžka vedení [km]
1	DS (6 kV), Šaľa	VN	N	0,2
2	DS (0,4 kV), Šaľa	NN	P	7,2
3	TS (6 / 0,4 kV) - 118 ks, Šaľa	VN/NN		


“

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov chyby v písaní, v počtoch a iné zrejme nesprávne v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.

Táto oprava zrejmej nesprávne je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 0155/2023/E-PE z 11. decembra 2023, ktorým bolo vydané povolenie č. 2006E 0211 – 5. zmena z 11. decembra 2023.

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Príloha č. 1: Časť vymedzeného územia MDS Duslo, a. s.

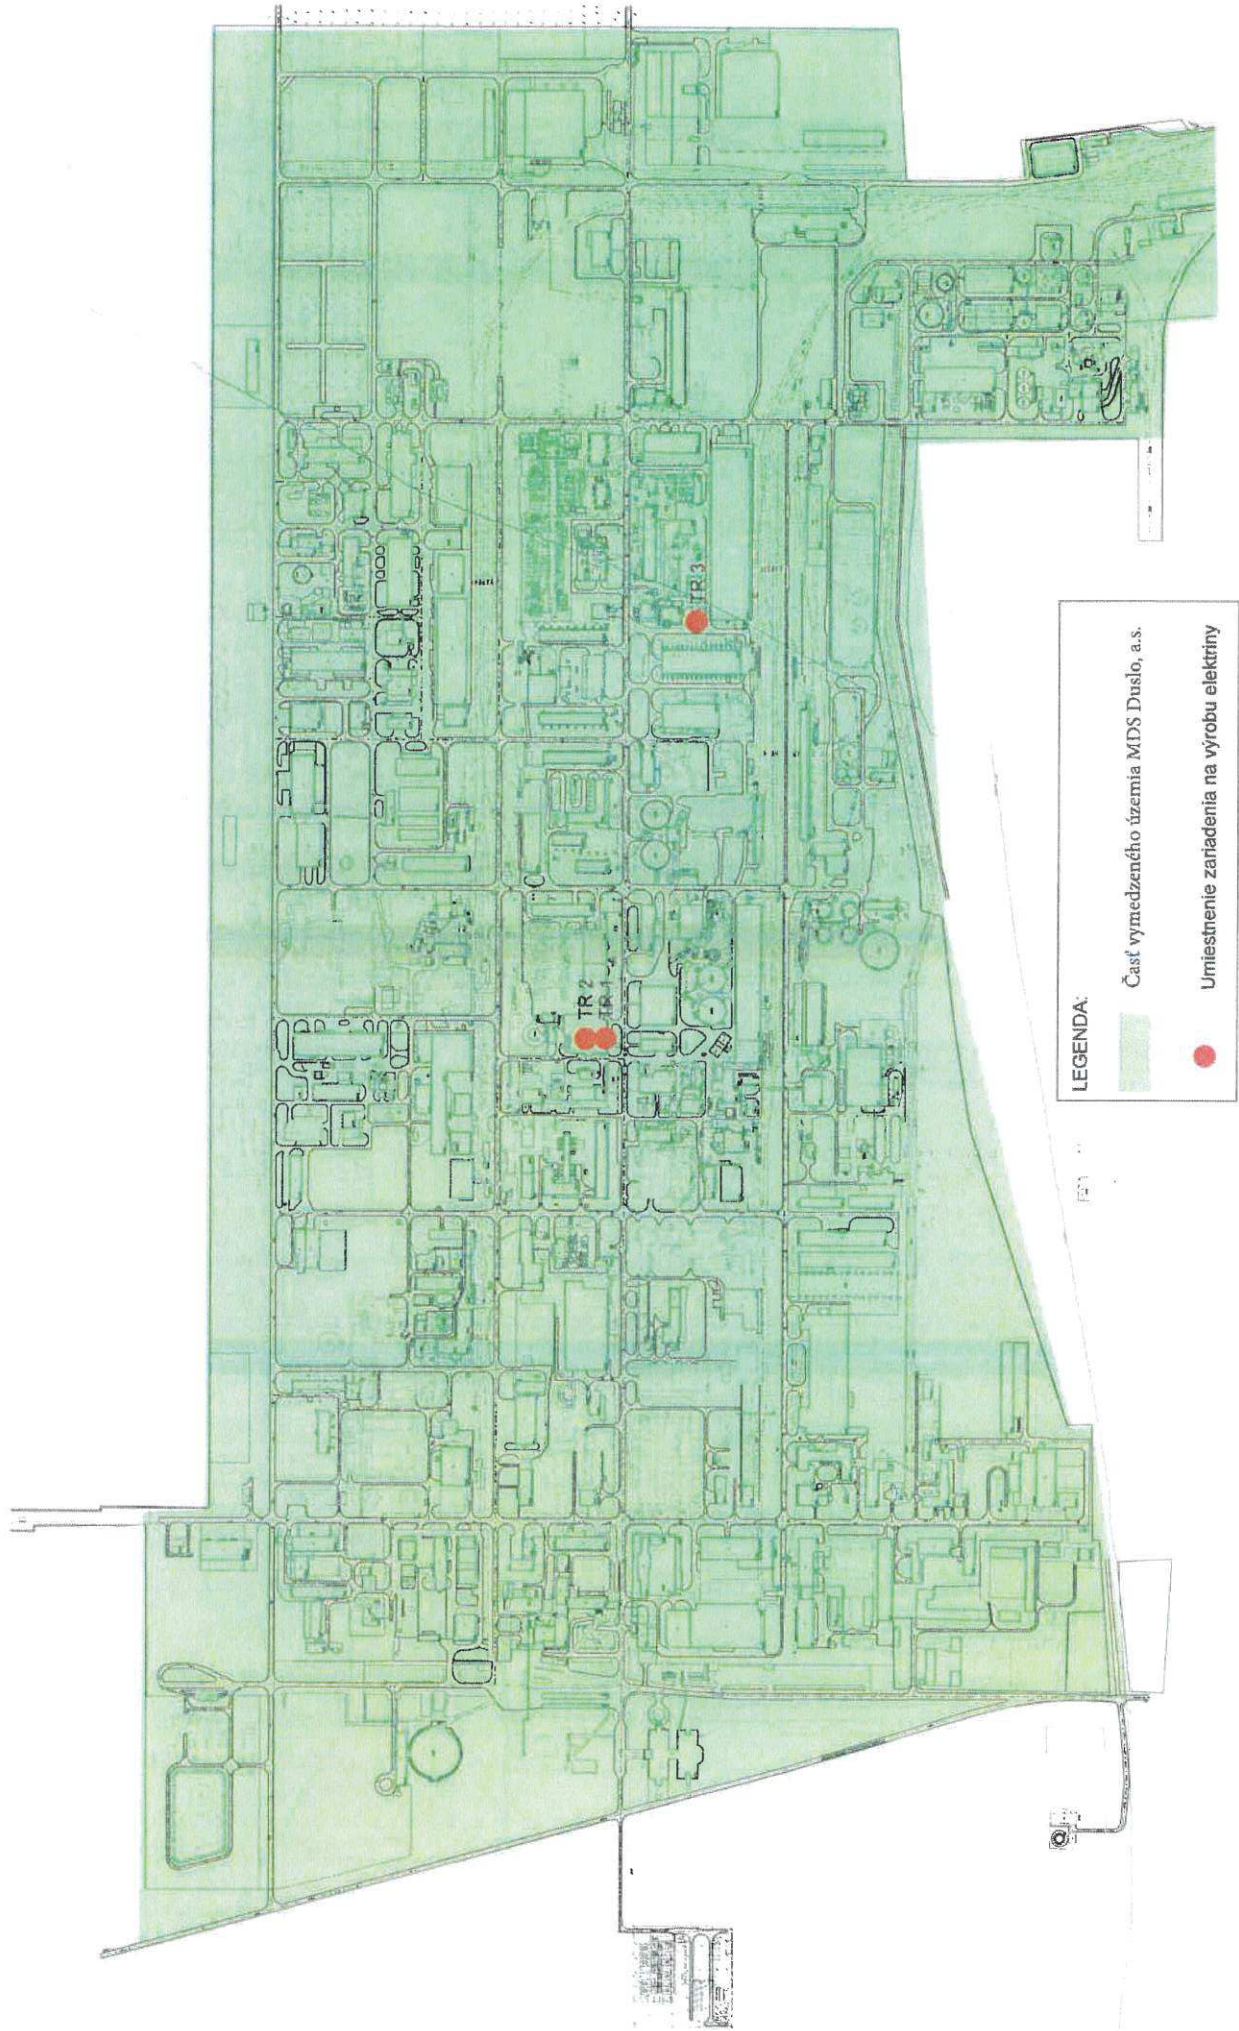


Príloha č. 1 k povoleniu.

11. 12. 2023

č. 0006/E/2021-5-zam109

[Handwritten signature]

← Parcela registra C

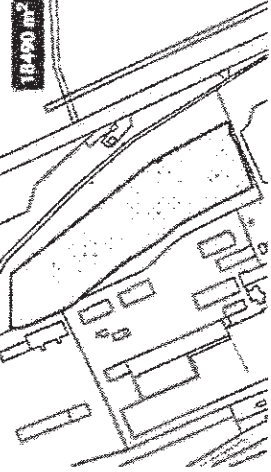


18490 m²

3454/120
k.ú. Lovinobaňa (833215), obec Lovinobaňa

LV 1697 UPLNY	LV 1697 ČIASTOČNY
---------------	-------------------

1. Dvůr, a.s., Administratívna budova 1236, Štúr, PSČ
927 03 SR
Podlažie 1/1

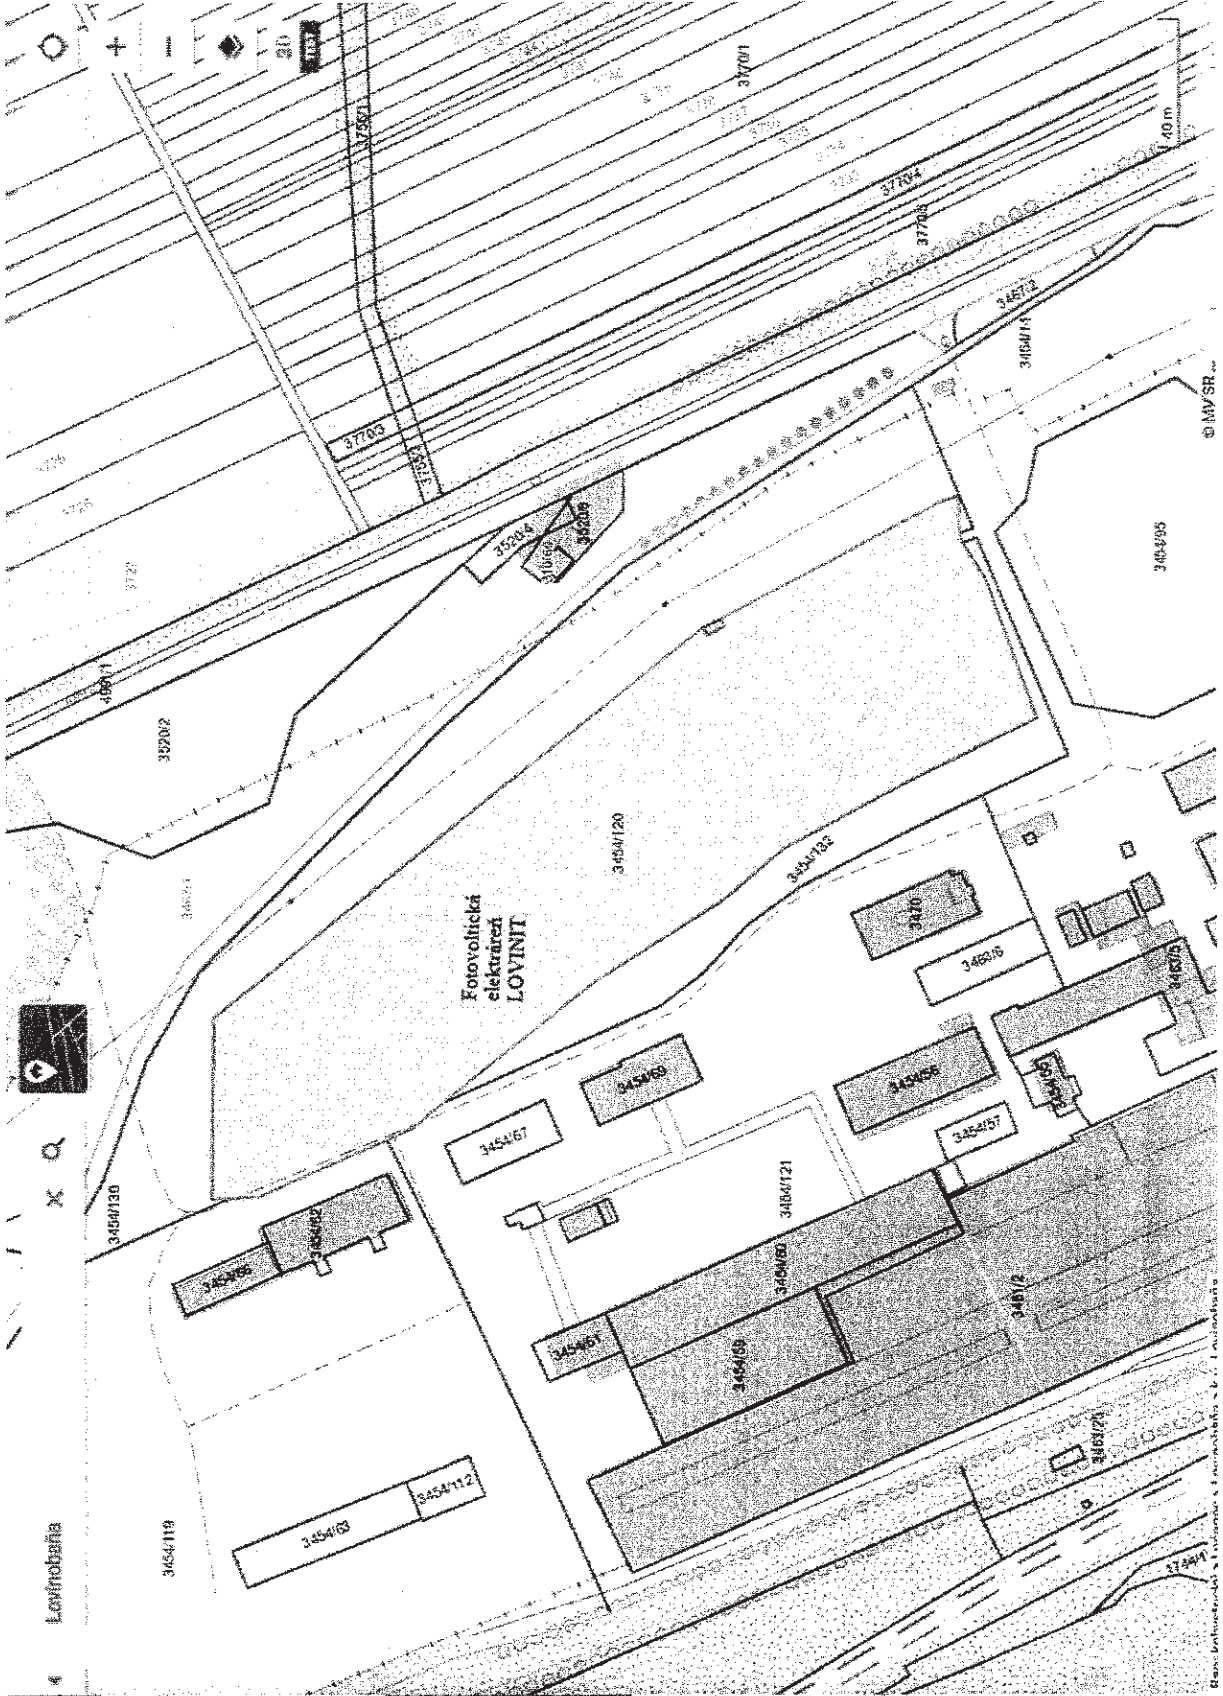

Fotovoltaická
elektrárň
LOVINIT

© MV SR

Navigation and map controls including a search bar with 'Lovinobaňa' entered, a location pin icon, a magnifying glass icon, and a close button (X).

Map navigation icons including a location pin, a square, a magnifying glass, and a close button (X).

